

DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLDI ÁROK VÍZRENDEZÉSE

Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció

Tsz.: 838-10-11

MEGBÍZÓ:



DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Tel.: 06-75/541-550, Fax: 06-75/541-555

e-mail: titkarsag@dunafoldvar.hu, web: www.dunafoldvar.hu

TERVEZŐ:



GEMENCBAU TOLNA KFT.

H-7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Tel.: 06-74/415-105, Fax: 06-74/511-281

e-mail: gembau@t-online.hu, web: www.gembau.hu

Szekszárd, 2014. június hó

ALÁÍRÓLAP

DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLDI ÁROK VÍZRENDEZÉSE

Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció

Tsz.: 838-10-11

MEGBÍZÓ:



DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Tel.: 06-75/541-550, Fax: 06-75/541-555

e-mail: titkarsag@dunafoldvar.hu, web: www.dunafoldvar.hu

FELELŐS TERVEZŐ

A handwritten signature in blue ink, reading "H. Harangozó Szilvia".

HORVÁTHNÉ HARANGOZÓ SZILVIA
építőmérnök, ár- és belvízvédelmi
szakmérnök, VZ-T/17-0534

PROJEKTVEZETŐ

A handwritten signature in blue ink, reading "Fischer József".

FISCHER JÓZSEF

IGAZGATÓ:

A handwritten signature in blue ink, reading "Werner Miklós".

WERNER MIKLÓS

Szekszárd, 2014. június hó

TARTALOMJEGYZÉK

DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLDI ÁROK VÍZRENDEZÉSE

Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció

Tsz.: 838-10-11

MEGBÍZÓ:



DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Tel.: 06-75/541-550, Fax: 06-75/541-555

e-mail: titkarsag@dunafoldvar.hu, web: www.dunafoldvar.hu

IRATOK:

- Címlap
- Aláírólap
- Tartalomjegyzék
- Tervezői nyilatkozat

IROMÁNYOK:

- Műszaki leírás a vízrendezés építési munkáiról
- Hidrológiai és hidraulikai méretezés

TERVLAPOK

- Átnézeti helyszínrajz	M=1:5.000	DK-1
- Helyszínrajz a vízrendezés építési munkáiról I.	M=1:500	DK-2
- Helyszínrajz a vízrendezés építési munkáiról II.	M=1:500	DK-3
- Helyszínrajz a vízrendezés építési munkáiról III.	M=1:500	DK-4
- Helyszínrajz a vízrendezés építési munkáiról IV.	M=1:500	DK-5
- Vízlevezető árok hossz-szelvénye I.	M=1:500, 1:100	DK-6
- Vízlevezető árok hossz-szelvénye II.	M=1:500, 1:100	DK-7
- Vízlevezető árok hossz-szelvénye III.	M=1:500, 1:100	DK-8
- Mintakeresztmetszelvények I. (DK-1-0-0)	M=1:50	DK-9
- Mintakeresztmetszelvények II. (DK-1-0-0)	M=1:50	DK-10
- Mintakeresztmetszelvények III. (DK-1-1-0)	M=1:50	DK-11
- Árok keresztmetszelvények I. (DK-1-0-0)	M=1:100	DK-12

- Árok keresztmetszelvények II. (DK-1-0-0)	M=1:100	DK-13
- Árok keresztmetszelvények III. (DK-1-1-0)	M=1:100	DK-14
- Befogadóba való bevezetés és medervédelem terve	M=1:100	DK-15

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a GEMENC BAU TOLNA Építőipai és Szolgáltató Kft. nevében kijelentem, hogy a

DUNAFÖLDVÁR, KENDERFÖLDI ÁROK VÍZRENDEZÉSE

Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció

elkészítéséhez a közterületi közmű vezetékek adatait a következőkben felsorolt cégektől, illetve intézményektől szereztem be, továbbá a tervezés során a helyszínrajzokat és műszaki terveket az alábbi hatóságokkal egyeztettem:

- Duna-Víz Kft.
- E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT.
- E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT.
- Magyar Telekom NYRT.
- Magyar Közút KHT.
- Duna-Sió Menti Vizitársulat

A tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok előírásainak, azoktól való eltérésre nem volt szükség. A műszaki megoldások kialakításánál figyelembe vettük a 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltakat.

A dokumentáció készítése során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésében, a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartottam, illetve érvényesítettem.

Kijelentem továbbá, hogy az alkalmazott műszaki megoldások összhangban vannak Dunaföldvár város településszerkezeti és szabályozási terveivel, illetve a helyi építési szabályzattal.

Szekszárd, 2014. június hó

Horváthné Harangozó Szilvia

viziközmű tervező

VZ-T/17-0534

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Szekszárd hivatalos helyiségében,
2014. 11. 27. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Szekszárd részéről: Vass, Anikó
GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft. részéről: Horváthné Harangozó Szilvia, 74/415-105/121

Tárgy: Dunaföldvár, Aradi közí árok csapadékvíz elvezetése

A Hálózati Régió Szekszárd dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.

1 kV-os földkábel(ek)et érint.
1 kV-os; 22 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban már előzetesen keresse fel az illetékes Terület-/Vonalgazdát, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység sem folytatható.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyosságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyeleti megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltek túlmenően más, nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

Condor Norbert, Cím: 2400 Dunaújváros Verebély utca 21., Tel.: +36 30 3870 267, Fax.: +36 25 550861, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Szekszárdi Régió,

az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Szekszárd felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékkei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után jobb egyeztetés szükséges.

Jegyzés: A 0260hrs-ú országos közút (belvárost elkerülő út) közvilágítása földkábeles!


aláírás

Horváthné Harangozó Szilvia
GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft.



GEMENC BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281

Adószám: 11285627-2-17


aláírás

Vass, Anikó
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Szekszárd

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Központ: Szekszárd
KÖZMŰKÖZTETÉSI ÉS VÍZSZÁLLÍTÁSI ÉRTÉKESÍTŐ ZRT.
KÖZMŰKÖZTETÉSI ÉS VÍZSZÁLLÍTÁSI ÉRTÉKESÍTŐ ZRT. (4)

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Szekszárd hivatalos helyiségében,
2014. 11. 27. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Szekszárd részéről: Vass, Anikó
GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft. részéről: Horváthné Harangozó Szilvia, 74/415-105/121

Tárgy: Dunaföldvár, Völgy utcai árok csapadékvíz elvezetése

A Hálózati Régió Szekszárd dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT**.

1 kV-os; 22 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes Terület-/Vonalgazdát, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható**.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni.

A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházó/Kivitelezőt terheli.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát.

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.


A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

Kondor Norbert, Cím: 2400 Dunaújváros Verebály utca 21., Tel.: +36 30 3870 267, Fax.: +36 25 550861, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Szekszárdi Régió,

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Szekszárd felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékai a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés:


aláírás

Horváthné Harangozó Szilvia
GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft.


aláírás

Vass, Anikó
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Szekszárd


GEMENC BAU • ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
H-100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281
Adószám: 11285627-2-17

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖTÖTT MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Szekszárdi Régió
KÖZMŰÜGYI TEVEK. 1 évig érvényes ④

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Szekszárd hivatalos helyiségében,
2014. 11. 27. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Szekszárd részéről: Vass, Anikó
GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft. részéről: Horváthné Harangozó Szilvia, 74/415-105/121

Tárgy: **Dunaföldvár, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése**

A Hálózati Régió Szekszárd dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.

1 kV-os földkábel(ek)e)t érint.
1 kV-os; 22 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban már előzetesen keresse fel az illetékes Terület-/Vonalgazdát, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység sem folytatható.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyágát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembelhelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltek túlmenően más, nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

Kondor Norbert, Cím: 2400 Dunaújváros Verebély utca 21., Tel.: +36 30 3870 267, Fax.: +36 25 550861, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Szekszárdi Régió,

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Szekszárd felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemén kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: A 0260hrs-ú országos közút (belvárost elkerülő út) közvilágítása földkábeles!


aláírás

Horváthné Harangozó Szilvia

GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft.

GEMENC BAU-ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281

Adószám: 11285827-2-17


aláírás

Vass, Anikó

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Hálózati Régió Szekszárd

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ KÖZVÉNYTÁRSASÁG
Hálózati Régió Szekszárd
KÖZMŰEGYEZTETÉS 1 évi érvényes

ADATSZOLGÁLTATÁS
az
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
részére

Kérjük, hogy az alábbi alapján a közműegyeztetések teljesítéséről számlát kiállítani szíveskedjenek.

Számlázást kérő nyilvántartási egység megnevezése:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Szekszárd

Ügyfél neve és címe:

GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft.
7100, Szekszárd, Tinódi u. 7.

Levelezési címe:

Kapcsolattartó neve:

Horváthné Harangozó Szilvia

Kapcsolattartó telefonszáma:

74/415-105/121

Fizetés módja:

Átutalásos

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a közműegyeztetés során tudomására jutott valamennyi adatot bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek részére nem adja ki, a közműegyeztetésen kívül más célra nem használja fel.

Amennyiben az adatok harmadik személy részére történő kiadására szükség lenne, akkor az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. köteles az érintett ügyfél írásbeli hozzájárulását megszerezni. A fentiekből eredő kötelezettség megszegéséért az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. felelősséggel tartozik a Ptk. és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint.

Szolgáltatás: Közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Munka leírása /szerződés tárgya: **Dunaföldvár, Aradi közí árok csapadékvíz elvezetése. Dunaföldvár, Völgy utcai árok csapadékvíz elvezetése. Dunaföldvár, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése**

Fogadó oldali költségobjektum:

Egyeztetés napja	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (Ft) ÁFA nélkül	Érték (Ft) ÁFA nélkül	ÁFA kulcs %	ÁFA mértéke	ÁFA-val növelt ÖSSZEG (Ft)
2014. 11. 27.	óra	1	6250	6250	27	1688	7938
Összesen:				6250		1688	7938

Kontírozás: 4111.CVX220.102.99.00.01

A szolgáltatás teljesítését igazolom.

Megjegyzés:

Kelt: 2014. 11. 27.


GEMENC BAU TOLNA ÉPÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Tel: 74/415-105/121

Horváthné Harangozó Szilvia
GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft.



Vass, Anikó
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Szekszárd

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér 8/a.

GEMENC BAU TOLNA Kft..

Szekszárd
Tinódi u. 7.
7100

**E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**

7100 Szekszárd
Keselyűsi u. 2.
www.eon-hungaria.com
Bicsek István
T: 25/550-800
F: 25/550-861

Weges - 2562/2014

Szekszárd, 2014.12.10.

**Tárgy: Dunaföldvár, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése tervhez
közműkezelői hozzájárulás.**

Tisztelt Cím!

Az „**Dunaföldvár, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése**” című 838-10-11 tervszámú terv rajza valamint a 4111 EDE J 0855/2014 számú Terv-és Közműegyeztetési jegyzőkönyv alapján Társaságunk a közműkezelői hozzájárulását megadja, valamint az építési engedély megadásához hozzájárul az alábbi feltételek szerint:

Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építető teljes költségviselése mellett kerülhet sor.

Légvezeték:

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő 1 kV-os és 22 kV-os légvezetékes hálózatot érint. Kérjük a hálózat vezetékeitől a szabványos védőtávolságot betartani. A megközelítéseknel kérjük a 2/2013.(I.22) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló ” rendeletének maradéktalan betartását.

Igazgatóság:
Kiss Attila

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cg 02-10-060025

A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:

6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed:

1-35kV névleges feszültség szint között 5m, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült 2,5m.

1000V alatti névleges feszültségű, kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m, szigetelt vezeték esetén 0,5 m.

Falra szerelt nagy- és kisfeszültségű szigetelt vezeték körül 0,5 m.

A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:

Szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS:

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni)
- önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése
- föld depónia létesítése
- nem éghető anyagok 2 métert meghaladó tárolása (építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia- ember-mozgástér együttes mérete

Kivitelezési munka során a légvezetékek vezetőit 3m-en belül sem géppel, sem egyéb segédeszközzel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezetékek feszültségmentesítését kell kérni. Biztonsági övezetét érintő területen, a kivitelezés kizárólag Társaságunk szakfelügyelete mellett történhet.

Földkábelek:

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő 1 kV-os földkábeleket érint. A kábelek érintettségénél kérjük az MSZ 13207 szabvány előírásainak betartását. Az érintett szakaszokon a munka megkezdése előtt szerelői felügyelő jelenlétében - a kábel pontos helyét és mélységét, kézi földmunkával meg kell határozni. A kábelek szükség szerinti védelembe helyezését Társaságunknál kell megrendelni.

A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett szakaszokon az E.ON Dél-dunántúli áramhálózati ZRt. részéről állandó szakfelügyelet szükséges.

Kivitelezési munka a kábeleink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m) csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető.

Szakfelügyeletet a munkavégzés idejére - annak megkezdése előtt 14 nappal - az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. Szekszárdi Régiójától (7100 Szekszárd, Keselyűsi u 2. Fax: +36 74 505-790) kell megkérni.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Régió területileg illetékes területgazdáját meg kell hívni.

A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességéig terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét képezi.

A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz.

Kérjük fentiek szíves elfogadását!

Üdvözlettel:

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
15.

Lieszkovszky Viktor
Regionális hálózati koordinátor

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Peresics János
Regionális hálózati
koordinátor

2014 DEC 11



E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GEMENC BAU TOLNA**Szekszárd**Tinódi u. 7.
7100

Szekszárd, 2014.12.05.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A 1097/2014 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv **Dunaföldvár, Kenderföldi árok vízrendezési vízjogi létesítési engedélyhez** témában benyújtott kivitelezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: **Dunaföldvár, Kenderföldi árok vízrendezési vízjogi létesítési engedélyhez** (átnézeti rajz: D-1; DA-1; DK-1; DK-2; DK-3; DK-4; DK-5;,, helyszínrajz: DV-1; DV-2; DA-2; DA-3;,, hossz-szelvény:-; kereszt-szelvény:-.közműegyeztetési jegyzőkönyv.

A tervezett létesítmény az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. tulajdonában lévő **középnymású gázelosztó hálózatát védőövezetében érinti, nyomvonalában keresztezi.**

A középnymású gázvezeték 1 - 1 m-es körzetében, értendő a függőleges illetve vízszintes vetületére kitézőt nyomvonal esetén, csak kézi földmunka végezhető, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakfelügyelete mellett.

Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától:

Területgazda: **Bartha László**

Telefonszám: +36-30/217-5012; Fax: 74/505-790.

Cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2.

Üzemzavar/rongálás esetén értesítendő: E.ON Üzemirányítás

Telefonszám: +36-80/42 42 42 vagy +36-30/706-4100

Az üzemelő gázvezeték keresztezésekor a két vezeték alsó és felső palást felülete között legalább 0,2 méteres távolságot kell biztosítani. Párhuzamos megközelítésnél a legkisebb védőtávolság 0,5 méter, amit minden esetben tartani kell.

- Egyetértési nyilatkozatunkat kizárólag vízjogi engedélyezéshez adtuk ki. Kiviteli tervdokumentációt újabb egyeztetés céljára kérünk be-

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt.7100 Szekszárd
Keselyűsi út 2.

Ügyintéző: Bartha László

Tel: 74/505-357

Mobil: 30/217-5012

Fax: 74/505-790

laszlo.bartha@eon-hungaria.com

Ikt.szám: Szerégyó 4309/2014

Vezérigazgató:
Kiss Attilaszékhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cg 02-10-060071
Cégbírósága
Cg 02-10-060071

adni melyen a gázvezetéket sárga színnel kell jelölni (földgáz színjele).

- A keresztezést csak **szakfelügyelet** mellett lehet elvégezni. **A gázvezetéket fúrási tevékenységgel keresztezni TILOS!**
- Keresztezési pontnál a gázvezetéket óvatos kézi feltárással meg kell keresni, **fúrást csak a feltárt gázvezeték felől szabad végezni.**
- A munkakezdésről értesítést kérünk.
- Munkát végző vállalkozóknál a munkaterületen legyen egy példány a felülpecsételt kivitelezési tervekben vagy azok másolatából, és a közműegyeztetésnél kapott földgázvezeték megvalósulási rajzából.
- Közel azonos mélység esetén kérjük az alsó keresztezést a megfelelő palásttávolsággal.
- Párhuzamos vezetésnél a minimális megközelítést be kell tartani.
- A munkaterület átadásról és munkakezdésről kérünk értesítést küldeni.
- **Munkák megkezdése előtt a gázvezetéseket maradandó módon ki kell tüzetni geodéziai szakemberrel a beruházónak a beruházás költségére a megvalósulási rajz alapján.**
- Gázvezeték védőövezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető. Munkanapokon 8-15 óra között tudunk szakfelügyelet biztosítani, ettől eltérő időpontra külön egyeztetés alapján.
- **Gázvezetéken végzet munkák (kiváltás;süllyesztés) és a szakfelügyelet költsége a beruházót terheli.**
- **Szakfelügyeleti megrendelőt adott napokra és idő intervallumokra kell megrendelni, minden olyan helyszínre ahol a védőövezeten belül munkavégzés történik.**
- Gázvezeték felett az 1,0 méter takarást biztosítani kell. Földbe fektetett gázelosztó-vezeték védőtávolsága más csővezetékűtől és kábeltől - az alkotójától számítva - legalább a következő legyen

Vezeték megnevezése	Legkisebb védőtávolság (m)	
	párhuzamos	keresztezés
	vízszintes vetületben	függőlegesen
Vízvezeték	0,7	(0,2)
Szennyvíz-csatorna	1,0	(0,2)
Csapadék-csatorna	0,5	(0,2)
Erősáramú kábel	0,5	(0,2)
Távközlési és adatátviteli kábel	0,5	(0,2)
Távközlési védőszerkezet	0,5	(0,2)
Távhoellátás	1,0	(0,2)

Távhőellátás védőszerkezete	0,5	(0,2)
-----------------------------	-----	-------

Védőtávolság belterületen, különböző közművezetésektől:

- Gázvezetékét védőcsőbe helyezés után az előírásoknak megfelelően ki kell szaglózni.
- Minden munkát a gázvezetéken az elosztói engedélyes végezhet, a beruházás költségére.
- Párhuzamos vezetésnél a védőtávolságot be kell tartani.

A keresztezési pontokat addig visszatemetni nem szabad, amíg a szolgáltató munkatársa fényképet nem készít a helyszínről.

A szakfelügyeleti megrendelés során a területgazdát írásban kell tájékoztatni a tervezett munkavégzés üteméről, az igényelt szakfelügyelet időpontjairól.

A kivitelezés során érintet gázvezetésekhöz tartozó műtárgyakat (pl: csapszekrények, nyomvonaljelző zászlók, stb.) eredeti állapotnak megfelelően kell helyre állítani!

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/A § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

„Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 1–1 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fűrási tevékenységet is) nem végezhető.”

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

- (3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell*
- a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,*
 - b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és*
 - c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.*

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas."

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (1 - 1 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából

eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek – szakfelügyelettől függetlenül - a Beruházót/Kivitelezőt terhelik, továbbá minden esetben feljelentést kezdeményezünk a területileg illetékes Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Rendőrség felé.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régióközpont **felhívja a tervező figyelmét** arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Tisztelettel:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt
Szekszárdi Régió
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 2.
4.

Paál Tibor
régióvezető
helyettes

Somodi Gábor
középrégió vezető

Paál Tibor
régióvezető helyettes
Papp Endre
regionális hálózati
területi referens

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szekszárdi Régió

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió hivatalos helyiségében
Időpont: 2014 év 11 hó 26 nap

Jelen vannak:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről:

Nagy Tamás

GEMENC BAU TOLNA Kft. 7100 Szekszárd, Tinódi utca 7. részéről:

H. Harangozó Szilvia

Tárgy: **Dunaföldvár, Kenderföldi árok vízrendezése vízgazdálkodási engedélyhez.**

Átadott dokumentáció: -

Átvett dokumentáció: **Helyszínrajz a vízrendezés építési munkáiról I.-IV. (rajzsám: DK-2-5)**

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint
végzendő munka, a tulajdonunkban lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot

☒ **ÉRINTI**

☐ **NEM ÉRINTI**

Az érintettség típusa

☒ **Keresztezés, megközelítés**

☐ **Átalakítás**

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a következő:

☒	Kisnyomás	2 - 2	méter (védelembe helyezve)	1 - 1	méter)
☒	Középnomás	4 - 4	méter (védelembe helyezve)	2 - 2	méter)
☒	Nagyközép-nomás	5 - 5	méter (védelembe helyezve)	2,5 - 2,5	méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet 19/A §.)

Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat kiadása végett – 3 példányban az illetékes terület-gazdának be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes területgazda

neve: **Bartha László**

telefonszáma: **30 / 217 50 12**

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió (Cím)

Üzemirányítás telefonszáma: **80/ 42 42 42**

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régiója felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.


A Btk. 1978. évi IV. törvény 260. § (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékeinek megrongálásával, vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetést követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetés érvényessége a keltetéstől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén, új egyeztetés szükséges!

Megjegyzés: Az elkészült kiviteli terveket újra egyeztetni kell.


Nagy Tamás
regións nyilvántartási
referens
Egyeztető
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Szekszárdi Régió
7100 Szekszárd, Keszelyűsi u. 2.
14.


GEMENC BAU-ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
H: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281
Adószám: 11285627-2-17

Egyeztetést kérő

Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyeztetési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alaprajz, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztezési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és keresztszelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás.

Egyéb előírások és információk:

Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletről.

„19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építettségének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy

b) az egészségre, környezetre ártalmas.”

Továbbá be kell tartani a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szekszárdi Régió

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió hivatalos helyiségében
Időpont: 2014 év 11 hó 26 nap

Jelen vannak:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről:

Nagy Tamás

GEMENC BAU TOLNA Kft. 7100 Szekszárd, Tinódi utca 7. részéről:

H. Harangozó Szilvia

Tárgy: **Dunaföldvár, Aradi köz vízelvezető árok csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyhez.**

Átadott dokumentáció: -

Átvett dokumentáció : **Helyszínrajz a vízrendezés építési munkáiról I.-II. (rajzsám: DA-2-3)**

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint
végzendő munka, a tulajdonunkban lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot

☒ **ÉRINTI**

☐ **NEM ÉRINTI**

Az érintettség típusa

☒ **Keresztezés, megközelítés**

☐ **Átalakítás**

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a következő:

☒	Kisnyomás	2 - 2	méter (védelembe helyezve)	1 - 1	méter)
☒	Középnomás	4 - 4	méter (védelembe helyezve)	2 - 2	méter)
☒	Nagyközép-nyomás	5 - 5	méter (védelembe helyezve)	2,5 - 2,5	méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrend. 19/A §.)
Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat kiadása végett – 3 példányban az illetékes terület-
gazdának be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének
megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes területgazda

neve: **Bartha László**

telefonszáma: **30 / 217 50 12**

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió (Cím)

Üzemirányítás telefonszáma: **80/ 42 42 42**

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régiója felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen közműegye-
zetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.


A Btk. 1978. évi IV. törvény 260.§ (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékének megrongálásával,
vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetést követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

**A közműegyeztetés érvényessége a keltetéstől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező
bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén, új egyeztetés szükséges!**

Megjegyzés: Az elkészült kiviteli terveket újra egyeztetni kell.


Nagy Tamás
regións nyilvántartási
referens
Egyeztető
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Szekszárdi Régió
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 2.
14.


GEMENC BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281
Adószám: 11285627-2-17

Egyeztetést kérő

Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyeztetési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alaprajz, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztezési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és keresztszelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás.

Egyéb előírások és információk:

Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletről.

„19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizztelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építettségének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy

b) az egészségre, környezetre ártalmas.”

Továbbá be kell tartani a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait.

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVKészült: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió hivatalos helyiségében
Időpont: 2014 év 11 hó 26 nap

Jelen vannak:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről:

Nagy Tamás

GEMENC BAU TOLNA Kft. 7100 Szekszárd, Tinódi utca 7. részéről:

H. Harangozó Szilvia

Tárgy: **Dunaföldvár, Völgy utcai vízelvezető árok rendezése vízjogi létesítési engedélyhez.**

Átadott dokumentáció: -

Átvett dokumentáció : **Helyszínrajz a vízrendezés építési munkáiról (rajtszám: DV-2)**E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint
végzendő munka, a tulajdonunkban lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot☒ **ÉRINTI**☐ **NEM ÉRINTI**

Az érintettség típusa

☒ **Keresztezés, megközelítés**☐ **Átalakítás**

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a következő:

☒	Kisnyomás	2 - 2	méter (védelembe helyezve)	1 - 1	méter)
☒	Középnomás	4 - 4	méter (védelembe helyezve)	2 - 2	méter)
☒	Nagyközép-nomás	5 - 5	méter (védelembe helyezve)	2,5 - 2,5	méter)

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet 19/A §.)

Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat kiadása végett – 3 példányban az illetékes terület-gazdának be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes területgazda

neve: **Bartha László**telefonszáma: **30 / 217 50 12**

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régió (Cím)

Üzemirányítás telefonszáma: **80/ 42 42 42**


Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Régiója felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

A Btk. 1978. évi IV. törvény 260. § (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékeinek megrongálásával, vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetést követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetés érvényessége a keltetéstől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén, új egyeztetés szükséges!**Megjegyzés:** Az elkészült kiviteli terveket újra egyeztetni kell.


Nagy Tamás
regións nyilvántartási
referens
Egyeztető
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Szekszárdi Régió
7100 Szekszárd, Keszelyűsi u. 2.
14.


GEMENC BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281
Adószám: 1285627-2-17

Egyeztetést kérő

Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyeztetési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alaprajz, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztezési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és kereszt-szelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás.

Egyéb előírások és információk:

Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletről.

„19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá riziztelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy

b) az egészségre, környezetre ártalmas.⁶

Továbbá be kell tartani a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait.

**HONVÉD VEZÉRKAR
HÍRADÓ, INFORMATIKAI ÉS
INFORMÁCIÓVÉDELMI CSOPORTFŐNÖKSÉG**

. sz. példány
Telefaxon továbbítandó!

Nyt. szám: 25-251/2014

Hiv. szám: 2014/161-4

Wermer Miklós
Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.
igazgató

Szekszárd

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Igazgató Úr!

A fenti hivatkozási számú ügyirata alapján, tekintettel a benyújtott 838-10-11 számú, Dunaföldvár, Völgy utcai árok csapadékvíz elvezetési feladat vízjogi engedélyezési egyeztetési tervdokumentációra, a létesítési engedély meghosszabbítására irányuló eljárásban fenntartom a 2011. augusztus 23-án kiadott, 124-115/2014 nyilvántartási számú nyilatkozatban foglaltakat. A rendelkezésre álló dokumentációk alapján az érintett területen a Magyar Honvédség távközlési kábeleket nem üzemeltet.

Budapest, 2014. december 02 - an

Tisztelettel:



Készült: 3 példányban

Egy példány 1 lap

Ügyintéző(☎): Horváth Attila őrnagy (21625)

Kapják:

1.sz. példány: Irattár

2.sz. példány: Gemenc Bau Kft. (Fax: 06-74-511-281)

3.sz. példány: MH BHD (MH BHD szervezeti e-mail cím) Tájékoztatásul!



**Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
TOLNA MEGYEI SZAKASZMÉRNÖKSÉGE**

Szekszárd, Bezerédj I. utca 14.

Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 38

MÁK 10029008-01712041

Tel.: (74) 311-911 * Fax: (74) 316-945 * E-mail: szekszard@kdtvizig.hu

Ügyfélfogadás: hétfő – péntek: 8⁰⁰ – 12⁰⁰

Töltéshasználati engedélyek kiadása: hétfő – csütörtök: 7³⁰ – 15⁰⁰, péntek: 7³⁰ – 13⁰⁰

GEMENCBAU TOLNA Kft.

Szekszárd

Tinódi u. 7.

7100.

Tárgy:

Dunaföldvár, Aradi közí vízelvezető árokra és Kenderföldi árokra vonatkozó kezelői hozzájárulás és befogadói nyilatkozat kiadása-módosítás

Hiv. szám: 2015/7-2.

Ügyintézőjük: Horváthné Harangozó Szilvia

Iktatószám: Szek- 0059-0004/2015.

Ügyintéző: Palotásné

Telefon: 06-74/311-911

E-mail cím: palotasne@kdtvizig.hu

Tisztelt Cím!

Igazgatóságunkhoz érkezett 2015/7-2., valamint hiánypótlásként az eredeti dokumentációkat kiegészítő 2015/7-6. ügyiratszámú megkeresésében a „**Dunaföldvár Völgy utcai árok, Aradi közí vízelvezető árok és a Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése**” alapján vízjogi létesítési engedélymódosításhoz szükséges kezelői hozzájárulás kiadását kérte. A kérelem alapjául szolgált a megküldött, 2011. évben készült tervdokumentáció, valamint az azt kiegészítő, befogadó környezetének és betorkolás módjának pontosítását tartalmazó dokumentáció, és az 54043/2012. iktatószámú, 72/0502-19789 vízikönyvi számú, lejárt érvényességi idejű vízjogi létesítési engedély.

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett **Aradi közí árok** és a **Kenderföldi árok** befogadója a 2014. évben az Igazgatóságunk vagyonkezelésébe átkerült, a Magyar Állam tulajdonában lévő dunaföldvári Kertkanális. A tervdokumentációhoz csatolt tulajdoni lap másolat alapján a Kertkanálisra vonatkozó vagyonkezelői változás az ingatlan nyilvántartásban 2014.08.17-én átvezetésre került, így a befogadóra vonatkozó befogadói nyilatkozatot Igazgatóságunk jogosult kiadni. Ennek értelmében az első becsatolt tervdokumentációban mellékletként szereplő Duna-Sió menti Vízi Társulat által kiadott, 2014.10.27. keltezésű hozzájárulás a vízjogi engedélyezési eljáráshoz nem vehető figyelembe.

A módosított tervdokumentáció már tartalmazza a korábbi vagyonkezelő (TM-i Kormányhivatal) által tett előírások betartását a tervezett bevezetésekre vonatkozóan, mely szerint:

- a tervezett **Kenderföldi árok** (DK-1-0-0) a Kertkanális 0+855 bp-i szelvényébe torkollik, 95,90 mBf. tervezett folyásfenék szinten. A befogadó Dunaföldvár 0259 hrsz. árok a Magyar Állam tulajdonában, és a KDTVÍZIG vagyonkezelésében van.
- A meglévő betorkollás környezetében a mederben és annak jobb partján 9,0-9,0 m hosszban betonba rakott terméskő burkolatból mederstabilizáció, valamint a közút alatti áteresztő kitorkolló feje és a befogadó bal parti mederrézsűje közt betonba rakott mederburkolat készül, szintén 9-9 m hosszban. Ezen burkolat 1:10 megnyújtott mederrézsűje biztosítja az átjárhatóságot a fenntartó sávban, a fenntartási munkák zavartalan elvégzése érdekében.

- a tervezett **Aradi közti árok** (DA-1-0-0) a Kertkanális 1+061 bp-i szelvényébe torkollik, 95,95 mBf. tervezett folyásfenék szinten. A befogadó Dunaföldvár 0259 hrsz. árok a Magyar Állam tulajdonában, és a KDTVÍZIG vagyongazdálkodásában van.
- A meglévő betorkollás környezetében a mederben és annak jobb partján 6 m hosszban (3,0-3,0 m-en kell kialakítani) betonba rakott terméskő burkolatból mederstabilizáció, valamint a közút alatti áteresztől kitorkolló feje és a befogadó bal parti mederrézsűje között trapéz szelvényű, szintén betonba rakott terméskő mederburkolatból készül átmeneti felület. A fenntartási munkák elvégzése így a csatorna bal partján a meglévő megmaradó áteresztől 3 m szélességben zavartalanul biztosított.

A fent leírtaknak megfelelően:

vagyongazdálkodói hozzájárulásunkat és befogadói nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

- A vagyongazdálkodásunkban lévő Kertkanális abban az esetben lesz alkalmas a bevezetendő Kenderföldi árokból és Aradi közti árokból érkező csapadékvizek káresemény mentes befogadására és továbbvezetésére a végső befogadóba, ha a befogadó csatorna és a csapadékvíz bevezető árkok betorkollása környezetében lévő mintegy 30-50 cm-es feliszapolódás a beruházás terhére eltávolításra kerül oly módon és olyan hosszban, hogy a belvízcsatorna folyamatos esése a zavartalan vízelvezetés érdekében a befogadó Duna irányába biztosított legyen.
- Mind a Kenderföldi árok, mind az Aradi közti árok torkolati szakaszának tervezett mederburkolata fenntartásáról a későbbiekben a Beruházó (Engedélyes) köteles gondoskodni.
- A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot meg kell hívni a műszaki átadás-átvételi eljárásra. A kezelésünkben lévő művek érintett helyeiről megvalósulási tervet kell készíteni és legkésőbb a műszaki átadásakor azt át kell adni az Igazgatóságnak.

Jelen kezelői hozzájárulásunk és befogadói nyilatkozatunk kiadásával egyidejűleg a tárgyi témában kiadott Szek- 0059-0003/2015. számú befogadói nyilatkozat és kezelői tájékoztatás érvényét veszti.

Szekszárd, 2015. március 31.

Tisztelettel:

1. Címzett
2. B/2
3. D/2
4. Irattár





1024 Budapest, Lövház utca 39. • telefon: +36 (1) 336-8100 • fax: +36 (1) 336-1522 • e-mail: kkk@kkk.gov.hu

Válaszlevelükben szíveskedjenek a fenti iktatószámra hivatkozni!

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése
és a 290391/2004/0200. számú vagyonkezelési szerződés alapján, az MNV Zrt.
meghatalmazására tekintettel a következő tulajdonosi nyilatkozatot teszi:

Alulírott

név: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 39.
adószám: 15329358-2-41
KSH szám: 15329358-8413-312-01
képviseli: dr. Cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató

mint a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában álló, természetben **Dunaföldvár 1853, 3042, 0260** helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. TOL-1029/2/2014. iktatószámú levelének, illetve a Gemenc Bau Tolna Kft. által készített 838-10-11. számú tervdokumentáció figyelembe vételével, az abban foglalt előírások betartása mellett, a vízrendezéshez

hozzájárulok.

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi beruházás vonatkozásában nem szükséges az 1988. évi I. törvény 29 §-a szerinti építetű bevonása a beruházásba.

Jelen hozzájárulás csak az engedélyezési eljárás lefolytatására és a beruházáshoz szükséges engedélyek beszerzésére, továbbá valamennyi szükséges, jogerős engedély birtokában a kivitelezésre jogosít fel. A hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzésétől nem mentesít.

Jelen tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adjuk meg, hogy a hatósági és egyéb engedélyekben foglaltak maradéktalan betartása az engedélyes kötelessége és felelőssége, továbbá hogy az engedélyezés és kivitelezés költsége sem most, sem később semmilyen formában és jogcímen nem követelhető az MNV Zrt.-től, illetve a KKK-tól.

Jogosult: Dunaföldvár Város Önkormányzata

A jogcímet a 2011.11.30.-án kelt megállapodás biztosítja.

Jelen nyilatkozat a hivatkozott közútkezelői hozzájárulás lejártáig, de legfeljebb 2 évig érvényes a beruházás megkezdése tekintetében. Jelen nyilatkozat munkavégzésre és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre jogosít.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:519 §-a szerint a beruházó kártérítési felelőssége fennáll, és köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

A beruházással kapcsolatos bármely költség, vagy kár a Magyar Államra, illetve a képviselőjében eljáró MNV Zrt-re, illetve a KKK-ra nem hárítható át.

Budapest, 2015. január 20


dr. Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató





Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tolna Megyei Igazgatóság
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
■ Telefon: (74) 819-500, Fax: (74) 819-509
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@tolna.kozut.hu

Iktatószám: **TOL-1029/2/2014**
Tárgy: **Dunaföldvár, Völgy utca, Aradi köz és Kenderföldi árok vízrendezése**
Előadó: **Juhász János**
Hivatkozási sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.) - továbbiakban, mint jogosult - részére, a(z) Gemenc Bau Tolna Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) által készített 838-10-11 sz. tervdokumentáció alapján a tárgyi közműlétesítés megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

1. A(z) közműlétesítési munkával kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: Dunaföldvár, Völgy utca, Aradi köz és Kenderföldi árok vízrendezése a 2.1.3. pont szerinti közúti szakaszoknál
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal Igazgatóságunktól munkakezdési engedélyt kell kérni. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. 37. §-a alapján az országos közutat érintő tevékenységhez Társaságunk Paksi mérnökségének szakfelügyeletét meg kell rendelni. A szakfelügyeleti díj mértéke: 20.000,-Ft/nap/alkalom+ÁFA, melynek összege 6 alkalom esetén $6 \times 20.000,-Ft = 120.000,-Ft + 27\% \text{ ÁFA} = 152.400,-Ft$.
- 1.4. A megállapított díj(ak)at a munkakezdési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.
- 1.5. A díjbefizetést Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással (vagy a mellékelt csekken), a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát és a befizetés jogcímét.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

- 2.1.1. A fentiekben megnevezett közművezeték létesítése a(z) Gemenc Bau Tolna Kft. által készített 838-10-11 sz., Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékoltt tervdokumentáció szerint történhet.
- 2.1.2. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.
- 2.1.3. A Völgy utcai vízrendezés során a 6. sz. Budapest-Pécs-Barcs főút 88+390 - 88+500 km közötti szakaszán a jobb oldalon burkolt árok épül, a 6229. sz. Dunaföldvár - Németkér összekötőút 0+000 - 0+130 km között a meglevő árok burkolásra kerül. A 6. sz. főúti és a 6229. sz. út alatti átereszek tisztítását el kell végezni. A 6229. SZ. KÖZÚT BURKOLATA MELLETT LEGALÁBB 1 MÉTER SZÉLES ÚTPADKA KIALAKÍTÁSÁT BIZTOSÍTANI KELL! Az Aradi köz vízlevezetője csatlakozik az 52. sz. Kecskemét - Dunaföldvár főút 61+560 km szelvényében meglevő átereszhez. Az áteresz tisztítását szükség szerint el kell végezni. A Kenderföldi árok vízrendezése a 6. sz. főutat a 88+151 km szelvényben levő átereszhez való csatlakozással érinti. A

főút bal oldalán (az áteresztől kifolyási oldalán) az utak 10 m hosszan burkolásra kerül. A Kenderföldi árok csatlakozik még az 52. sz. Kecskemét - Dunaföldvár főút 61+350 km szelvényében meglévő átereszhez. Az áteresztisztítását szükség szerint el kell végezni. Az érintett közúti átereszek kitisztítása az Engedélyes feladatát képezi. A tervdokumentáció szerint kezelésünkben levő országos közút útburkolatának, padkájának ill. rézsűjének vagy más tartozékának bontására nem kerül sor. Amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik, úgy a bontáshoz előzetesen kezelői hozzájárulásunkat meg kell kérni.

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

- 2.2.1. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

- 2.3.1. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.
- 2.3.2. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos híd-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.

2.4. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 2.4.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 példában be kell nyújtani. **Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!**

2.5. Egyéb feltételek:

- 2.5.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a **téli útüzemeltetési időszakban** - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési **munkát végezni tilos!**
- 2.5.2. Építetőknek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 2.5.3. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőknek folyamatosan gondoskodnia kell.
- 2.5.4. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzése válik ismételt szükségessé, az ehhez való hozzájárulást Igazgatóságunktól újból meg kell kérni.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. A munka befejezése után a használatbavételi eljárásig Igazgatóságunk részére 1 példányú megvalósulási tervet kell szolgáltatni, melyet lehetőség szerint elektronikus formában (CAD - dwg) is biztosítani kell.

- 3.2. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.3. Ezen közútkezelői hozzájárulás kiadásával a tárgyi ügyszor korábban kiadott TOL-935/5/2011, TOL-935/6/2011, és TOL-935/7/2011 sz. hozzájárulásaink érvényüket veszítik.

Szekszárd, 2014. december 12.



Guld István
megyei forgalomtechnikai
és kezelői osztályvezető



Orbán László
megyei fejlesztési és felújítási osztályvezető

- ①. Dunaföldvár Város Önkormányzata
Melléklet(ek): 1 pld. tervdokumentáció
2. Gemenc Bau Tolna Kft.

Kapják:

3. Paksi Mérnökség
Melléklet(ek): 1 pld. tervdokumentáció
4. Irattár
Melléklet(ek): 1 pld. tervdokumentáció

2014. DEC 07



Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Dél-dunántúli szolgáltatási Központ

7621 Pécs Jókai Mór utca 10.
7601 Pf. 256
Tel: 72/519-013 Fax: 72/226-001

Ügyiratszám: 4203261-51534687-1/2014
Egyeztetés kelte: Pécs, 2014.11.27
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: D-1,DV-1,DV-2,DA-1,DA-2,DA-3,DK-1,DK-2,-DK-3,DK-4,-DK-5

Tárgy jellege: Csapadékvíz elvezetése

Tárgy helyszíne: Dunaföldvár

Tárgy: Dunaföldvár, Völgý utcai, Aradi közí és Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése. Vízjogi létesítési engedélyezési terv.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti ☒	nem érinti ☐
körzet hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒
gerinc hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒
zárt célú hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☒

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Területi Üzemeltetési ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-Dunántúl-ra kell benyújtani (Cím: 7621 Pécs, Jókai utca 10.; levélcím: 7602 Pécs Pf. 256). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszkap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Pécs, 2014.11.27

Ph.

Gyopárosi Györgyné
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfeleink aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

GEMENC BAU KFT.



Werner Miklós +3674415105

egyeztetést kérő szervezet neve

GEMENC BAU - ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

+7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: bejelentkezés alapján a 72/519-025-as telefonszámon

Technológia üzemeltetési igazgatóság
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-Dunántúl
Cím: 7621 Pécs, Jókai út 10. Postacím: 7621 Pécs, Pf. 256
Telefon: (72) 519-762 Fax: (72) 212-911

Gemenc Bau KFT.

Szekszárd,

Tinódi u. 7.

7100

Ügyiratszám: 4203261-51534687-2/2014.

Ügyintéző: Tallián Tamás

Telefon: 72/519-641

Telefax: 72/212-911

E-mail cím: tallian.tamas@telekom.hu

Melléklet: 2.pld terv

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése

Tisztelt Címzett!

A tervezett témában igazgatóságunkhoz benyújtott

Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése

megnevezésű, (838-10-11. tervszámú) vízjogi létesítési engedélyezési terveit megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy

a tervezett létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti, földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /cím:7621 Pécs Jókai u. 10. Telefon:72/519-640 Fax:72/212-911 /e-mail:schuler.tamas@telekom.hu.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. végezhet. A szükséges kivitelezési munkát a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni
- /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-750 Fax: 72/232-182, e-mail:kajli.istvan@telekom.hu
- Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet 1/371-4357, és zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-640, Fax: 72/212-911/e-mail:schuler.tamas@telekom.hu, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A távközlési földkábelek (alépítmények), és a csapadékvíz elvezető árkok csatornák párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük.

- A távközlési oszlopok 2-2m-es körzetében földmunka / árok és munkagödör nyitás céljából / nem végezhető.
- A távközlési földkábelek alul keresztezése estén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni.
- A csapadékvíz elvezető árkok, csatornák nyomvonala a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú kábel (alépítmény) fölé/alá, párhuzamosan nem kerülhet, csak keresztezheti azt.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépítmény aknák, és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.
- A Magyar Telekom Nyrt. aknák gallérjai felett csövek nem helyezhetők el.
- A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.
- A csapadékvíz elvezető árkok csatornák nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési csőbálvány, nagyelosztó szekrény, oszlop a kivitelezést ne akadályozza.
- A csapadékvíz elvezető árkok csatornák építése során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos.

Amennyiben a fenti követelmények nem biztosíthatók, vagy a tervezett létesítmény beruházója meg kívánja szüntetni a földalatti, földfeletti Telekom tulajdonú létesítményeket, akkor azok áthelyezését a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10.Tel: :72/519-750 Fax: 72/232-182 , e-mail:kajli.istvan@telekom.hu

Felhívjuk a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a fent említett szabványban előírt esetekben az érintett távközlési létesítmény védelméről gondoskodni kell.

A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/ együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni!

A kiváltási/biztonságba helyezési tervet, Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: :72/519-750 Fax: 72/232-182 e-mail:kajli.istvan@telekom.hu

a kell megrendelni! A kiváltást/ védelembe helyezést teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve elvégezzük. A tervezésre, és a teljes körű kivitelezésre árajánlatot adunk. Kérjük, hogy a munkák tervezése és időütemezése során szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a biztonságba helyezési illetve kiváltási munkák az új törvényi szabályozások szerint építési engedély kötelesek.

A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani:

1. Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet. A Magyar Telekom részére 3 pld. kiviteli terv szükséges.
2. A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály, adatszolgáltatási díj ellenében ad. /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-701 Fax: 72/232-182, e- mail: babocsan.jacint@telekom.hu/
3. A tervező köteles összehívni a tárgybani tervindító, és tervzsűri tárgyalást. A tervzsűri helyszíne a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és

beruházási osztály /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-641 Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu

4. A kivitelezést csak általunk jóváhagyott terv alapján, az általunk jóváhagyott szakkivitelező cég végezheti a Magyar Telekom érvényes technológiai utasításainak betartásával. A kivitelezés a Magyar Telekom minőség ellenőrzése mellett folytatható, melyet meg kell rendelni a Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu. Ennek költségeit a Magyar Telekom kiszámlázza.

Magyar Telekom hálózatába bármilyen belső vagy külső megrendelésű és kivitelezésű munka (beruházás, hibaelhárítás, kiváltás, fenntartás) esetén csak a meglévő hálózathoz illeszkedő, olyan eszközök, (fénnyvezető és rézerű kábelek, kötőszerelemek, optikai és egyéb csatlakozók, alépítményes és léges hálózati elemek, stb.) építhetők be, amelyek megfelelnek a Hálózat fejlesztési igazgatóság (PKI Fejlesztési Igazgatóság) által meghatározott – adott időpontban érvényes – mindenkor műszaki követelményeknek. Minden vita esetén a Hálózat fejlesztési igazgatóság dönt a beépítendő eszköz, anyag műszaki adatlapja, illetve szükség esetén fizikai vizsgálata alapján. A hálózatba bekerülő eszközök beszerzése csak a Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóságán keresztül lehetséges.

A Magyar Telekom tulajdonában lévő infrastruktúrában (oszlopsor, alépítmény stb.) –bérlet esetén is- csak a Magyar Telekom végezhet építési, üzemeltetési tevékenységet.

5. Új távközlési hálózat rákötése a meglévő hálózatra (átterhelés) csak az új hálózat műszaki átadás átvételi minősítő vizsgálatát követően történhet. A minősítést a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálya végzi/cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641Fax:72/212-911/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu

A minősítéshez az alábbi dokumentumokat kérjük:

- 3 pld. javított kiviteli terv,
- geodéziai bemérés,
- kábelmérési jegyzőkönyvek,
- Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóság szállító levél.
- beépült anyagok gyári műbizonylatok
- leltárváltozási lapok,
- vállalkozói minőségi nyilatkozat
- építési naplóbejegyzés másolatok
- műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a jóváhagyott kiviteli tervnek megfelelően készült
- kiviteli tervtől való eltérés esetén építési napló bejegyzés tervtől való eltérés okáról, kezeléséről Magyar Telekom jóváhagyással.

A hálózat kiváltási munkák geodéziai bemérésével szemben támasztott követelmények:

A geodéziai bemérést, minden esetben digitális állományban kell elkészíteni a Magyar Telekom 263 utasítása szerint.

Hálózat kiváltások során ábrázolni kell a kiváltott szakasz elejét, és végén, a meglévő nyomvonal egy-egy csatlakozó pontját.

A felmérés során meg kell határozni, a vezeték térbeli helyzetét a nyomvonal összes töréspontjának, tám- és védőszerkezeteinek bemérésével, továbbá azok jellemző műszaki paramétereinek megadásával.

A bemérési pontosság vízszintes és magassági értelemben ± 10 cm. Egyenes szakaszokon az egyes bemért pontok távolsága nem haladhatja meg belterületen az 50-70 m-t, külterületen a 100 m-t.

Belterületen réz erű hálózat dokumentálásakor ortogonális bemérés alkalmazandó.

Külterületen, továbbá optikai kábelek dokumentálásánál kül- és belterületen egyaránt kizárólag numerikus felmérés fogadható el.

Leadandó munkarészek:

- A 263 MT utasítás vonatkozó fejezetei alapján digitálisan felszerkesztett, EOVS rendszerben illesztett AutoCAD R2004 alapú helyszínrajz. (Lehetőség szerint külön állományba mentve a nyomvonal és külön a síkrajz)
- Numerikus felmérés koordináta jegyzéke (minimális tartalom: pontszám, pontjel, Y, X, Z koordináta, relatív mélység)
- Aktualizált megszakító felvételi lapok (amennyiben az építés behúzó szakaszt is érintett)
- Keresztezett műtárgyak metszetrajzai (optikai hálózathoz)

A minősítési és adatrögzítési-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségeket a Magyar Telekom kiszámlázza.

6. A kiváltó hálózat rákötését a meglévő hálózathoz (átterhelés) csak a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálya Pécs végezheti. Amennyiben a kiváltó hálózat nem csak közterületet érint a beruházó feladata a Magyar Telekom részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapítása. A vezetékjog alapításra külön megállapodást kell kötni a Magyar Telekommal.
7. A kiváltó hálózat részére a használatba vételi engedélyt a Magyar Telekom mint tulajdonos, és mint üzemeltető részére kell megkérni.
8. A megbízónak egyeztetnie kell az elkészült hálózat számviteli átadásának módjáról a Magyar Telekommal.

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Technológia üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztálya ad/cím: 7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641 Fax: 72/212-911/e-mail: tallian.tamas@telekom.hu

A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2016.11.27.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Pécs, 2014.12.11.

Üdvözlettel,

Kiss Róbert
osztályvezető





2014. DEC. 09.

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetése

Tervszám: 838-10-11

Rajzsám: D-1, DV-1, DV-2, DA-1, DA-2, DA-3, DK-1, DK-2, DK-3, DK-4, DK-5

Tervegyeztető: Gemenc Bau Tolna Kft. 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában társaságunkhoz benyújtott terveket megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény:

KERESZTEZI és MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti ivóvíz és szennyvíz hálózatunkat.

A tárgyi létesítmény csatolt tervek szerinti kivitelezéséhez a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk, az alábbi feltételek teljesülése mellett:

A vezetékek nyomvonalkitűzése: **szükséges**

Szakfelügyelet megrendelése: **szükséges**

A beadványtervvel kapcsolatosan az alábbiakat közöljük:

A tervezet, az általunk üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz, gerinc és bekötővezeték érint. A vezetékek a többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A vezetékeket a beruházás terhére le kell süllyeszteni a fagyhatár alá, melyet a Mezőföldvíz Kft. - nél kell megrendelni.

A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítménnyel kapcsolatosan min. 10 nappal korábban meg kell rendelni társaságunktól.

A vezetékek felett jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratú (annak hiányában) VÍZMŰ feliratozású darabbal pótolnia kell.

A vezetékek (és műtárgyak) nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a vezeték helyét. Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén (amennyiben 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal) 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Mezőföldvíz Kft. által üzemeltetett létesítményeket.



A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes talajtakarásáról (kis szemcseméretű) a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Mezőföldvíz Kft. kezelésében lévő vezetékek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Mezőföldvíz Kft. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.

A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.

Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Mezőföldvíz Kft. kezelésében lévő földalatti létesítmény (akna, szerelvény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Mezőföldvíz Kft. dolgozói végezhetnek.

Munkaterület átadásra a Mezőföldvíz Kft.-t meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/vezeték hibát azonnal jelezni a Mezőföldvíz Kft. ügyeleti számán: 06-40/462-000

A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetésében lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

A Mezőföldvíz Kft.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Mezőföldvíz Kft. képviselőjének meghívásával, mely eljárásen kell bemutatni a földalatti létesítmények sérülés mentességét.

A tervben szereplő munkálatok elkészülte után, a megvalósulási tervdokumentáció 1 digitális példányát, illetve a geodéziai bemérési jegyzőkönyvek 1 példányát 8 munkanapon belül kérjük részünkre megküldeni.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2015. 11. 25.

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Jelen tervegyeztetési jegyzőkönyv alapján nem végezhet a Mezőföldvíz Kft.-én kívül más kivitelező semmi nemű munkálatokat, az üzemelő vízi közmű hálózatokon (ivóvíz, szennyvíz), vagy azokkal kapcsolatban.

Dunaföldvár, 2014.11.25.

Mezőföldvíz Kft.

Paks, Kölesdi út. 46.

Adószám: 11283144-2-17

Mezőföldvíz Kft.

Dunaföldvári Főmérnökség



GEMENC BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Telefon: 74/415-105 Fax: 74/511-281

Adószám: 11285627-2-17

A. Horváth

Tervező/beruházó



**Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály**

H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ☒: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)



Iktatószám: 35700/1360-8 /2015.ált

Tárgy: a Dunaföldvár város Völgy utcai,
Aradi köz, Kenderföldi árok
csapadékvíz elvezetés
vízilétesítményei vízjogi létesítési
engedélyének módosítása

Ügyintéző: dr. Vermes Orsolya

Vízikönyvi

szám: 72/0502-19789

Telefon: (06-22) 514-318

E-mail: -

H A T Á R O Z A T

- 1. Dunaföldvár Város Önkormányzata** (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2., KÜJ: 102820908, KSH: 15733469-8411-321-17) részére a 23000/2011. ügy- és 54043/2012. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyt – a továbbiakban: alaphatározat – az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. Az alaphatározat 2. pontjában szereplő, Völgy utcai helyrajzi számokat az alábbiak szerint módosítom:**

2. A vízilétesítmények helye:

Völgy utca: Dunaföldvár 1853, 2687, 2998, 3042, 3045, 3073/1

- 1.2. Az alaphatározat 4. pontját az alábbiakkal egészítem ki:**

4.4. Az alábbi közműkezelői és befogadói nyilatkozatokban foglalt előírásokat be kell tartani:

- a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége Szek-0059-0004/2015. iktatószámú befogadói nyilatkozata
- Dunaföldvár Város Jegyzőjének 2728-5/2014. iktatószámú csapadékvíz befogadói hozzájárulása
- a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2014. 11.25-i keltezésű közműkezelői nyilatkozata

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1. Tel:22/514-318
hétfő és szerda 9:00-12:00 és 14:00-16:00, péntek 9:00-12:00
kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás

- az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. RégióSzek 2562/2014. közműkezelői hozzájárulása és 4111 EDE J 0854/2014., 4111 EDE J 0853/2014. és 4111 EDE J 0855/2014. számú közműegyeztetési jegyzőkönyvei
- az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szerégió 4303/2014. iktatószámú egyetértési nyilatkozata
- az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szerégió 4304/2014. iktatószámú egyetértési nyilatkozata
- az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szerégió 4304/2014. iktatószámú egyetértési nyilatkozata
- az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 1097/2014., 1098/2014. és 1099/2014. sorszámú közműegyeztetési jegyzőkönyvei
- a Magyar Telekom Nyrt. 4203261-51534687-1/2014. ügyiratszámú közműegyeztetési jegyzőkönyve és 4203261-51534687-2/2014. közműkezelői nyilatkozata
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt. TOL-1029/2/2014. iktatószámú közútkezelői hozzájárulása
- a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség 25-251/2014. nyilvántartási számú egyetértési nyilatkozata
- a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ G-2/000163-1/2015. számú tulajdonosi nyilatkozata

1.3. Az alaphatározat 5. pontját a következőkkel egészítem ki:

5.2. A létesítés során a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **TOF/53/230-3/2015.** iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásokat be kell tartani, melyek a következők:

- A beruházás létesítéséhez kiadott 26.2/276-1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásunkban foglaltakat változatlan formában meg kell tartani.

1.4. Az alaphatározat 7. pontjában foglalt érvényességi időt az alábbiak szerint módosítom:

7. Engedélyem 2017. július 31-ig érvényes.

2. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

A jogorvoslati eljárás díját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az I. fokú vízügyi hatóság a 23000/2011. ügy- és 54043/2012. iktatószámú határozattal (a továbbiakban: alaphatározat) adott vízjogi létesítési engedélyt Dunaföldvár város Völgy utcai, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetés vízilétesítményei megépítésére.

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: engedélyes) megbízásából a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. az alaphatározat érvényességi idejének lejártát megelőzően, 2014. június 26-án érkezett levelében kérte az engedély hatályának meghosszabbítását.

Az eljárás során KDTVH-4124-003/2014. iktatószámú levelemmel értesítettem az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról. Észrevételt az ügyben nem tettek.

KDTVH-4124-002/2014. iktatószámú végzésben díjfizetésre, valamint hiánypótlásra szólítottam fel az ügyfelet. A hiánypótlási határidő két ízben meghosszabbításra került, majd az ügyfél a hiánypótlást teljesítette.

Benyújtásra került a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. meghatalmazása, és az engedélyes nyilatkozata, mely szerint a vízilétesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonviszonyaiban változás nem történt. Továbbá a terv korszerűségi nyilatkozata, Dunaföldvár Város Jegyzőjének 2728-5/2014. iktatószámú csapadékvíz befogadói hozzájárulása, az érintett közműkezelők hozzájárulásai, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ G-2/000163-1/2015. számú tulajdonosi nyilatkozata, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmerőnöksége Szek-0059-0004/2015. iktatószámú befogadói nyilatkozata, valamint a Dunaföldvár 3042 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lapja és térképmásolata.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, valamint Dunaföldvár Város Önkormányzata között létrejött G-2/003655-4/2011. számú megállapodás 2.1. pontja alapján a vízilétesítmények a megépülést követően a Magyar Állam tulajdonában maradnak.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala TO-04D/40/1727-2/2014. ügyiratszámú végzésével szakhatósági eljárását megszüntette. Tájékoztatta a kérelmezőt, hogy amennyiben a munkálatok során régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező) köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a feltáráshoz jogosult szervnek (Wosinszky Mór Megyei Múzeum, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26.) azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről a hatóság intézkedéséig gondoskodni. Felkéri az eljáró hatóságot, hogy a kérelem benyújtásakor fizetett 3000 Ft eljárási illeték kérelmező számára történő visszatérítése ügyében intézkedjék. Végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Végzését az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága, azzal kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal), hogy a Dunaföldvár, Völgy u., Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély módosítása – érvényességi idő meghosszabbítása - tárgyában szakhatósági állásfoglalását közölje.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 3. § szerint a kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni.

A Kötv. 4. § (1) bekezdése értelmében a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége.

A Kötv. 5. § (1) bekezdése szerint a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára.

A Kötv. 11. §-a alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Ugyanezen jogszabály 7. § 20. pontja alapján csak a nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyre terjed ki a törvény általi védelem.

A kérelem tartalmából megállapítottam, hogy a Kérelmező által tervezett tárgyi beruházással érintett ingatlan jogilag védett műemléki területnek nem része, illetőleg a beruházás kapcsán tervezett talajbolygatással járó tevékenységek jelenlegi adataink szerint nyilvántartott régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet területét nem érintik, ezért a Hivatal, a megkeresés szerinti ügyben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.04.) kormányrendelet értelmében nem rendelkezik szakhatósági hatáskörrel.

A fentiek figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 45/A. § (2-3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.

A Kötv. 24. § (1)-(2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást a régészeti emlékek és leletek váratlan előkerülése esetében a felfedező kötelezettségeiről.

Végzésem a Ket. 44. § - 45/A. § -ain, a Kötv. 7/A. § -11. § -ain és 62. §-68. § -ain, és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 3. számú mellékletének A/I. pontján alapul.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. Az illeték visszatérítéséről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) b) pontja, 80. § (1) k) pontja alapján rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörének meglétét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.04.) kormányrendelet 11. § -a és a Korm. r. 2. § (1) a) pontja alapján vizsgáltam.

Hatóságom illetékességét a Korm. r. 2. § (3) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg."

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 24599/2014. ügy- és 85401/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít, valamint ellene önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte a Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.) megbízásából Gemenc Bau Tolna (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) kérelmére a Dunaföldvár, Völgy utca, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyének módosításához (érvényességi idő meghosszabbításához).

A 2615-1/2014/F-VH számú megkereséséhez csatolták az ügyfél kérelmének másolatát.

A tevékenység hatása nem érint országos jelentőségű védett területet és nem tartozik a Natura 2000 hálózatba, dunaföldvári külterület, nem barlang felszíni védőövezete és egyedi tájértéket közvetlenül nem érint.

A hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tárgyi vízjogi létesítési engedély módosításának (érvényességi idejének meghosszabbításának) környezetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadtam.

A szakhatósági állásfoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §. (9) bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A szakhatósági megkeresés a Felügyelőségre 2014. november 28-án érkezett, így a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 44 §. (1) bekezdése szerint az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. december 29.

Az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Felhívom a figyelmet, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell.

Döntésemet a Korm. rendelet 30. §, valamint 31. §, valamint a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja szerinti hatáskörben, valamint a Korm. rendelet 4. § (7), 4/A. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.”

Dunaföldvár Város Jegyzője 2728-9/2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. Állásfoglalása ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság részéről hivatkozott számon megkeresés érkezett a Dunaföldvár, Völgy utca, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély módosítása ügyében, az érvényességi idő meghosszabbítása miatt.

A helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés szakkérdésében szakhatósági állásfoglalásomat (a jogszabályban előírt határidőben) kialakítottam és azt az eljáró hatóság részére megküldöm. Mivel a kérelem ellen kifogás nem merült fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint – kikötések nélkül – járultam hozzá.

Döntésemet a többször módosított 18/2006. (XII.05.) KT rendelet (Dunaföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről) alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 9. és 11. pontja állapítja meg.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály TOF/53/230-3/2015. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához kikötésekkel járult hozzá. A szakhatósági állásfoglalás a vízjogi létesítési engedélyben szereplő időpontig érvényes. A szakhatósági állásfoglalás más engedélyezési eljáráshoz nem használható fel, valamint ellene önálló fellebbezésnek nincs helye.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az első fokon eljáró vízügyi hatóság talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkereséssel élt hatóságunk felé Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth u. 2., továbbiakban: ügyfél) kérelmére a Dunaföldvár Völgy utcai, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély módosítása eljárásában az érvényességi idő meghosszabbítása érdekében.

Hatóságom rendelkezésére állt a kérelem másolat, valamint az 54043/2012. ikt.számú létesítési engedély.

Az eljárás dokumentációiról megállapítottam, hogy azok a talajvédelmi szakhatósági eljáráshoz kielégítő tartalommal bírnak.

A dokumentációkat elbíráltam, és az alábbi tényállást állapítottam meg:

- A vízügyi hatóság jogelődje által kiadott létesítési engedély változatlan formában tartalmazza a talajvédelmi hatóság 26.2/276-1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását, melynek előírásait meg kell tartani.

Fentiek alapján a beruházás megvalósításához kiadott szakhatósági állásfoglalásunkban foglaltak betartásával végzett kivitelezés a talajvédelmi kötelezettségeknek megfelel.

A szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, továbbiakban: Ket. 44. § -a, valamint a 71. § (1), 72. § (2) bekezdések alkalmazásával adtam ki, a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § - 13 § -ában szereplő kijelölés alapján, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Tv. 43-44. § előírásait.

Hatáskörünket a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendeletének 18. § (1) bekezdése, illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése biztosítja.

Az ügyfél a szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslatát a Ket. 96. §-a alapján az érdemi határozat ellen irányuló fellebbezés keretén belül gyakorolhatja.”

Fentiek alapján az alaphatározatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 30. § (1) bekezdése alapján módosítottam, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdésére.

Határozatom 1.1. pontjában módosítottam a vízilétesítmények pontos helyét.

Határozatom 1.2. pontjában szerepeltettem az érintett közműkezelők előírásait.

Határozatom 1.3. pontjában szerepeltettem a szakhatóságok előírásait.

Határozatom 1.4. pontjában a kérelemnek megfelelően módosítottam az alaphatározat érvényességi idejét a Korm. rendelet 3.§ (7) bekezdése alapján.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozattal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 99. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, a 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. számú melléklet I. fejezet 24/6.3. és 51. pontja alapján 180.000,- Ft, melynek megfizetését az ügyfél 2014. július 23-án érkezett beadványa mellékleteként megküldött befizetési bizonylattal igazolta.

A rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 90. 000,- forint.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

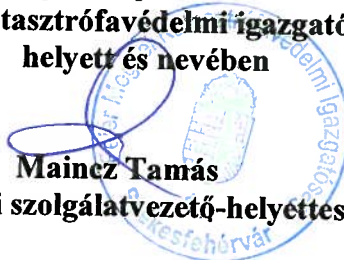
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a K. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2015. július 

Magosi Lajos t. ezredes
katasztrófavédelmi igazgató
helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes





TELEFAX

Címzett/to: Werner Miklós
igazgató

GEMENC BAU Kft.

Fax/fax number: 74/511-281

Hiv. sz./ref.: 2014/161-5

Dátum/date: 2014. december 4.

Tárgy/subject: Közmű-egyeztetés

Küldő/from: MVM NET Zrt.
Üzemeltetési Igazgatóság

Ügyintéző/contact: Koháriné Berki Marianna

Telefon/phone: 304-2160,
kozmu@mvmnet.hu

Oldalak/page: 1

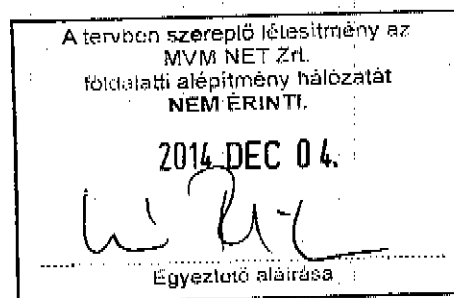
Iktatószám/ref.: E-NET- 4351 /2014.

Tisztelt Werner Miklós Úr!

Hivatkozva 2014. november 25-én érkezett megkeresésükre, az Önök által tervezett Dunaföldvár, Völgy u. csapadékvíz elvezetése - TO-E-679/2011. sz. nyilatkozat hosszabbítási kérelme tárgyában az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tervező bemutatta fent nevezett elvezetés műszaki leírását, átnézeti és helyszínrajzát (Tsz: 838-10-11, rajzszámok: DV-1, DV-2) az MVM NET Zrt. képviselőjének.

Az Önök által megjelölt helyszín az MVM NET Zrt. távvezetéken üzemelő földfeletti távközlési és földalatti alépítmény hálózatát nem érinti.



Üdvözzel:

Lengyel Norbert
üzemeltetési igazgató

MVM NET Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Adószám: 23843862-2-44
5.

Lengyel Norbert
adatátviteli osztályvezető

z:\ugvaltalnok\mvmnet\üzemeltet\közműegyeztetés\2014\gazdasag_hu\tolna kft.1_dunaföldvár völgy u._csapadékvíz.docx



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

DUNAFÖLDVÁR VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
IKTATÓ

2012 JÚN 19.

Érkezett: Melléklet:
Szám: 445-13/2012 Előadó: Kovács János

Ügyszám: 23000/2011.
Iktatószámunk: 54043/2012.
Ügyintéző: Petroczki
György Attila
Vízikönyvi szám: 72/0502-19789

Tárgy: Dunaföldvár Kenderföldi árok, Völgy utcai, Aradi köz, csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyre

HATÁROZAT

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2., KÜJ: 102820908, KSH: 15733469-8411-321-17), - továbbiakban: engedélyes - részére az alábbi feltételekkel

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Dunaföldvár Völgy utcai, Aradi köz, Kenderföldi árok csapadékvíz elvezetés közcélú vízelétesítményeit a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. által, a 838-10-11 tervszámon, 2011. augusztusában készített engedélyezési tervdokumentáció alapján megépítse.

2. A vízelétesítmények helye:

Kenderföldi árok:

Dunaföldvár 0259, 0260, 1546, 1587, 1588, 1684, 1692/2, 1713, 1714, 1774, 1787/2, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816/4, 1817, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1852/3, 1852/4, 1853, 3932, 3952, 4014, 4083, 4085 hrsz-ú ingatlanok

Aradi köz:

Dunaföldvár 0253, 0259, 0260, 3921, 3952, 4057, 4045, 4015 hrsz-ú ingatlanok

Völgy utca:

Dunaföldvár 1853, 2687, 2998, 3038, 3045, 3073/1 hrsz-ú ingatlanok

3. A vízelétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők betartása mellett valósíthatók meg:

Kenderföldi árok:

DK-1-0-0:

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

Vízgyűjtő terület:	174,4 ha
Hossza:	1563 fm
Befogadó:	Kertkanális csatorna 0+855 km szelvénye 3 - 3 m hosszúságban medervédelmmel
0+000,0 – 0+004,2:	burkolt árok
0+000,0 – 0+034,5:	Meglévő megmaradó Ø1,80 m beton csőáteresz
0+034,5 – 0+306,5:	betonlap burkolat fenékszélesség: 1,65 m részűhajlás: 1:1 burkolat: 40x40x8 cm és 60x40x10 cm betonlapokból
0+306,5 – 0+319,7:	2 db 1,0 m x 1,0 m vasbeton átereszt 2 x 12 db K 100x100x100 előre gyártott keretelemből felvízi oldalon vízláda
0+319,7 – 0+486,5:	betonlap burkolat fenékszélesség: 0,85 m részűhajlás: 1:1 burkolat: 40x40x8 cm és 60x40x10 cm betonlapokból
0+486,5 – 0+553,5:	Ø1,0 m zárt csatorna
0+553,5 – 0+613,3:	betonlap burkolat fenékszélesség: 1,05 m részűhajlás: 1:1 burkolat: 60x40x10 cm betonlapokból
0+613,3 – 0+631,8:	2 db 1,0 m x 1,0 m vasbeton átereszt 2 x 12 db K 100x100x100 előre gyártott keretelemből felvízi oldalon vízláda
0+631,8 – 0+690,5:	Ø1,0 m zárt csatorna
0+690,5 – 1+471,0:	betonlap burkolat fenékszélesség: 1,25 m részűhajlás: 1:1 burkolat: 40x40x8 cm és 60x40x10 cm betonlapokból
1+471,0 – 1+548,0:	Ø0,8m zárt csatorna
1+548,0 – 1+563,0:	meglévő megmaradó Ø0,8m zárt csatorna

Övszivárgók:

Az ACO Frankische ZRt. által forgalmazott, FF jelű felxibilis DN 100 mm PVC drain csövek Z5/I5zúzottkő prizmában

DK-1-0-0	0+034,5 – 0+306,5 km szelvények között 0+319,7 – 0+486,5 km szelvények között 0+708,8 – 0+983,0 km szelvények között 0+983,0 – 1+033,0 km szelvények között
DK-1-1-0	0+000,0 – 0+146,0 km szelvények között

Aknák: 0+519,5 km szelvényben
 0+652,5 km szelvényben
 0+676,0 km szelvényben
 1+492,0 km szelvényben
 1+517,0 km szelvényben
 1+541,5 km szelvényben
 1+548,0 km szelvényben

Átereszek: 8 db

DK-1-1-0:

Vízgyűjtő terület: 133 ha
 Hossza: 146 fm
 Befogadó: **DK-1-0-0** 0+983 km szelvénye
 0+000,0 – 0+146,0: betonlap burkolat
 fenékszélesség: 1,25 m
 rézsűhajlás: 1:1
 burkolat: 40x40x8 cm és 60x40x10 cm betonlapokból

Végshelvénye csatlakozik a 6. számú Budapest – Pécs – Barcs főközlekedési út 88+151 km szelvényében lévő Ø1,20 m beton csőátereszhez

Átereszek: 6 db

Aradi köz:

DA-0-0:

Vízgyűjtő terület: 86,4 ha
 Hossza: 574,5 fm
 Befogadó: Kertkanális csatorna 0+855 km szelvénye
 4 és 2 m hosszúságban medervédelmmel
 0+000,0 – 0+047,4: meglévő megmaradó 1,45x1,30 m áteresz
 0+047,4 – 0+309,6: betonba rakott terméskő burkolat
 fenékszélesség: 1 m
 rézsűhajlás: 1:1
 0+309,6 – 0+324,1: 2 db 0,8 m x 0,8 m vasbeton áteresz
 K 80x80x100 előre gyártott keretelemekből
 felvízi oldalon vízláda
 0+324,1 – 0+528,4: betonba rakott terméskő burkolat
 fenékszélesség: 0,8 m
 rézsűhajlás: 1:1
 0+528,4 – 0+538,4: 1 db 0,8 m x 0,8 m vasbeton áteresz

K 80x80x100 előre gyártott keretelemekből

felvízi oldalon vízláda

0+538,4 – 0+574,5: betonlap burkolat
 fenékszélesség: 0,60 m
 rézsűhajlás: 1:1,5
 burkolat: 40x40x10 és 60x40x10 cm betonlapokból

Átereszek: 9 db

Völgy utca:

DV-1-0:

Vízgyűjtő terület: 33,2 ha
 Hossza: 489,0 fm
 Befogadó: 6. számú főközlekedési út 88+489 km szelvényénél áthaladó Ø1,20 m csőáteresz

0+000,0 – 0+032,6: betonlap burkolat
 fenékszélesség: 0,6 m
 rézsűhajlás: 1:1
 burkolat: 40x40x8 cm betonlapokból

0+032,6 – 0+094,3: U 95/90/150 cm előregyártott mederelem, fedlapellel

0+094,3 – 0+124,0: meglévő megmaradó Ø1,20 m csőáteresz

0+124,0 – 0+190,6: betonlap burkolat
 fenékszélesség: 0,6 m
 rézsűhajlás: 1:1
 burkolat: TB 60/100/80 cm vasbeton elemekből

0+190,6 – 0+216,8: meglévő megmaradó Ø1,0 m csőáteresz

0+216,8 – 0+257,9: meglévő megmaradó Ø0,80 m csőáteresz

0+257,9 – 0+489,0: betonlap burkolat
 fenékszélesség: 0,6 m
 rézsűhajlás: 1:1,5
 burkolat: TB 60/100/80 cm vasbeton elemekből

Fenéklépcsők: 0+269,9 km szelvényben
 0+281,9 km szelvényben
 0+293,9 km szelvényben
 0+347,2 km szelvényben
 0+458,4 km szelvényben

Aknák: 0+067,1 km szelvényben
 0+094,3 km szelvényben

Átereszek: 10 db

4. Vízügyi előírások

- 4.1. A létesítmények vízelvezető képességét folyamatosan biztosítani kell.
- 4.2. Csapadékvíz-elvezető árokba tisztítatlan települési szennyvizet vagy szerves-trágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.
- 4.3. Az alábbi közműkezelői és befogadói nyilatkozatokban foglalt előírásokat be kell tartani:
 - Duna – Sió Menti Vízi Társulat M/240/2011. iktatószámú vízfolyáskezelői befogadói nyilatkozata
 - Dunaföldvár Város Jegyzőjének 1438-19/2011. iktatószámú csapadékvíz befogadói hozzájárulása
 - Dunavíz Kft. 2011. 08. 26-án kelt Közműkezelői nyilatkozata
 - Magyar Villamos Művek Zrt. TO-E-679/2011 iktatószámú közműegyeztetése
 - Magyar Közút NZRt. TOL-935/5/2011 iktatószámú közútkezelői hozzájárulása
 - Magyar Közút NZRt. TOL-935/6/2011 iktatószámú közútkezelői hozzájárulása
 - Magyar Közút NZRt. TOL-935/7/2011 iktatószámú közútkezelői hozzájárulása
 - Magyar Telekom 9252111-35528405-1/2011 ügyiratszámú Közműegyeztetési jegyzőkönyve
 - Magyar Telekom 9252111-35528405-2/2011 ügyiratszámú Közműkezelői nyilatkozata
 - Magyar Telekom 9252111-35528856-1/2011 ügyiratszámú Közműegyeztetési jegyzőkönyve
 - Magyar Telekom 9252111-35528856-2/2011 ügyiratszámú Közműkezelői nyilatkozata
 - Magyar Telekom 9252111-35258899-1/2011 ügyiratszámú Közműegyeztetési jegyzőkönyve
 - Magyar Telekom 9252111-35258899-2/2011 ügyiratszámú Közműkezelői nyilatkozata
 - E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 614/2011 sorszámu Közműegyeztetési Jegyzőkönyve
 - E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 615/2011 sorszámu Közműegyeztetési Jegyzőkönyve
 - E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 617/2011 sorszámu Közműegyeztetési Jegyzőkönyve
 - E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 4111 EDE J 0479/2011 számú Terv- és Közműegyeztetési Jegyzőkönyve
 - E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 4111 EDE J 0480/2011 számú Terv- és Közműegyeztetési Jegyzőkönyve
 - E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 4111 EDE J 0482/2011 számú Terv- és Közműegyeztetési Jegyzőkönyve

5. Szakhatósági előírások

- 5.1. A Tolna Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága által 26.2/276-2/2012 iktatószámon kiadott szakhatósági állásfoglalás előírásait be kell tartani, melyek a következők:
 1. A munkálatok nem akadályozhatják a szomszédos termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit.
 2. Az építésnél kikerülő altalaj, gyökérmaradványokkal átszótt talaja termőföld termőtalaján történő elterítése tilos.
 3. A kivitelezés befejezése után gondoskodni kell az esetlegesen a szomszédos termőföldekre került idegen anyagok összegyűjtéséről, és elszállításáról.
 4. A kivitelezés után fel kell mérni a termőföldön keletkezett kárt, és a talajvédelmi hatósággal egyeztetve el kell végezni a szükséges rekultivációt.

5. A beruházás megkezdése és befejezése előtt 8 nappal értesíteni kell a talajvédelmi hatóságot.

6. Egyéb előírások, kikötések

6.1. Engedélyes kötelei:

- a) az építés során jelen engedély előírásait betartani;
- b) a mindenkorli hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani;
- c) a munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Közép – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni;
- d) az I. fokú vízügyi hatóságnak **30 napon belül bejelenteni:**
 - A munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett. Amennyiben a beruházás az 50 millió Ft értékhatárt meghaladja, vagy közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik, a munkálatok tervezett megkezdését 8 nappal megelőzően jogszabályban meghatározott tartalommal kell bejelenteni.
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt nem valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan **műszaki és egyéb változást, akadályt**, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét;

6.2. Az elkészült létesítményekre a műszaki átadást követően vízjogi **üzemeltetési engedélyt** kell kérni.

6.3. A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg és jelen engedély a vízilétesítmény üzemeltetésére nem jogosít. Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet a jogszabály szerint összeállított dokumentációval a Felügyelőséghez kell benyújtani.

7. Engedélyem jelen határozat jogerőre emelkedésétől a létesítmények tényleges üzembe helyezéséig, de **legfeljebb 2 évig** hatályos.

8. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

9. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az engedélyest más, szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

10. A Felügyelőség az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

11. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb költség az eljárás során nem merült fel.

12. Döntésem ellen a közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 5 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (továbbiakban: Felügyelőség) Dunaföldvár Város Önkormányzata megbízásából eljáró Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. kérelmére 2011. szeptember 5-én 23000/2011. ügyiratszámom Dunaföldvár Kenderföldi árok, Völgy utcai, Aradi köz, Erkel – Sallai utca csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye tárgyában kérelmet nyújtott be. Kérelméhez mellékelte az engedélyezési tervdokumentációt, a közműkezelők és befogadók nyilatkozatait, valamint az engedélyes megbízását az eljárásban történő képviselőre.

Felhívásomra nyilatkozott valamennyi érintett ingatlan helyrajzi számáról, és megküldte azok tulajdoni lap másolatait, valamint a tulajdonosokkal kötött megállapodásokat. Mivel az Erkel Sallai utca vízrendezésére vonatkozólag a Magyar Közút NZRt. közútkezelői hozzájárulását nem tudta megszerezni, ezért kérte, hogy az adott munkarész jelen engedélyben ne szerepeljen, azt a későbbiekben új eljárásban kívánja engedélyeztetni.

Fentiek alapján határozatom 2. pontjában rögzítettem a vízlétesítmények helyét, megállapítottam, hogy a beruházás részben idegen területeken valósul meg. Engedélyes megküldte valamennyi tulajdonossal kötött megállapodását.

Határozatom 3. pontjában a főbb műszaki jellemzőket rögzítettem.

A határozat 4.1 és 4.2. pontjában tett vízügyi előírásokat a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49.§ (3) és (5) bekezdése alapján tettem.

A beruházás természetvédelmi és környezetvédelmi érdeket nem sért.

Az eljárás során ügyféli jogállást biztosítottam a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságának (továbbiakban: Igazgatóság). Az igazgatóság a Szfvár-0816-0002/2012. ügyiratszámú ügyféli nyilatkozatát döntésem meghozatalakor figyelembe vettem.

A *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. r.**) 32/E. § (3) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem a Tolna Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodáját (továbbiakban: **KÖH**), valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságát (továbbiakban: **NTI**). A **KÖH** II-P-18/880-2/2012. ügyiratszámú végzésével a szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A kérelem tartalmából megállapítottam, hogy a Kérelmező által tervezett tárgyi beruházás jelenlegi adataink szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti, ezért Irodám mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Korm. r.) 6.§ (1) bekezdése értelmében nem rendelkezik szakhatósági hatáskörrel.

A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján, az ott előírt ügyintézési határidőben döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.

Irodám hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 6.§ (1) bekezdése, 5. § (4) bekezdése és 1. számú mellékletének 5. pontja állapítja meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A kérelmező teljes személyes illetékmentességéről az Itv. 5. § (2)-(3) bekezdései, az egyéb eljárási költségekről a Ket. 153. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.”

Az NTI 26.2/276-2/2012 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásokat határozatom 5.1. pontjában tüntettem fel. Döntését az alábbiak szerint indokolta:

„A Felügyelőség, mint elsőfokon eljáró vízügyi hatóság talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkereséssel élt a talajvédelmi hatóság felé Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5.) megbízásából eljáró Gemenc Bau Tolna Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) kérelmére Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi köz, Erkel utcai, Sallai utcai és Kenderföldi árok vízrendezése vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában.

A megkeresést az alábbi dokumentáció alapján bíráltam el:

- Dunaföldvár, Völgy utcai, Aradi köz, Erkel F. és Sallai utcai vízelvezető árok rendezése, Kenderföldi árok vízrendezése, DDOP-5.1.5/B-11., vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció (készítette:

Gemenc Bau Tolna Kft., 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7., felelős tervező: Horváthné Harangozó Szilvia, VZ-T/17-0534, , készítés időpontja: 2011. augusztus, tervszám: 838-10-11),

A dokumentációt elbíraltam, és az alábbi tényállást állapítottam meg:

-A beruházás kivet művelésű águ területeken készül, a Kenderföldi árok mezőgazdasági művelésű ingatlanokkal határos.

-Amennyiben az építés során mezőgazdasági művelésű terület időleges igénybevétele szükséges – deponálás, szállítás, munkavégzés –, a földhivatali engedélyezés során a talajvédelmi hatóság állásfoglalását be kell szerezni.

-Az árkok kotrási iszapja mezőgazdasági művelésű területen – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv., továbbiakban Tftv. 49. § (1) f) pontja alapján – a talajvédelmi hatóság engedélyével használható fel.

Fenti indokokra tekintettel úgy döntöttem, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásának akadálya nincsen, a hozzájárulás talajvédelmi szempontból előírásokkal megadható. A talajvédelmi követelmények érvényesülésére szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részében előírásokat tettem.

A szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, továbbiakban: Ket. 44. §-a és a 71. § (1) és a 72. § (2) bekezdéseinek alkalmazásával adtam ki, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) a) pontjában biztosított jogkörben eljárva, figyelembe véve a Tftv. 43. § -ában foglalt előírásokat.

Az ügyfél a szakhatósági állásfoglalás elleni fellebbezési jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján az érdemi határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja.”

Határozatom 6. pontjában a létesítés során betartandó általános előírásokat, kikötéseket rögzítettem.

A munkálatok megkezdésére vonatkozó bejelentési kötelezettség az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. előírásain alapszik. Az adatszolgáltatás tartalmát az *épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 58.§ (7) bekezdése határozza meg.

Felhívom továbbá az engedélyes figyelmét arra, hogy az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében az építési munkára vonatkozóan kivitelezési dokumentációt kell készíteni. A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős létesítési engedélyben foglaltaktól.

Amennyiben a létesítményt engedélytől eltérően kívánják megépíteni, a vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával.

A *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: *rendelet*) 3. § (7) bekezdése alapján a vízjogi létesítési engedély időbeli hatályát 2 évben állapítottam meg határozatom 7. pontjában. Az engedély meghosszabbítása fent megjelölt időn belül kérhető.

Felhívom továbbá a figyelmet arra is, hogy az *építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról* szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 16.§ (5)-(6) bekezdése értelmében építési munka csak kiviteli terv alapján végezhető. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a jogerős létesítési engedélyben foglaltaktól.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a kivitelezésre kerülő létesítmények, a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízilétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII.törvény (továbbiakban: *Vgtv.*) 28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 29. § (1) bekezdésében, valamint *rendelet* 3. §-ában foglaltakra, megadtam.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a *vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI.06.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem határozatom 8. pontjában.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a *vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban *díjrendelet*) 1. számú melléklet I. fejezet 24.1.3. pontja alapján 360 000,- Ft. A díj megfizetésre került.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a *díjrendelet* 2. § (4) bekezdése alapján a **díjrendelet** mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz a tárgyi ügyben 180 000,- Ft, melyet a **díjrendelet** 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: **2012. 06. 18.**

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A határozatommal szemben a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)* 99. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, a 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a **Ket.** 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A Felügyelőség döntését a **Korm. r.** 17. § (1)-(2) bekezdése és **Vg. tv.** 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a **Korm. r.** 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és **Ket.** 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet* szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2012. június 18.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Bognár József s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes



Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési előadó

